

Số : 03259 / 2023 / DTH

Tp. Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ NỔI ĐẤT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT ĐÁNH THẲNG

ĐƠN VỊ YÊU CẦU : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẮC GIANG
Địa chỉ đơn vị : Số 8 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Trần Phú, Tp. Bắc Giang, T. Bắc Giang
Địa điểm kiểm tra : Số 8 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Trần Phú, Tp. Bắc Giang, T. Bắc Giang
Đối tượng kiểm tra : Kiểm tra điện trở nổi đất an toàn hệ thống chống sét đánh thẳng.
ĐƠN VỊ KIỂM TRA : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP AN TOÀN THÀNH PHỐ
Người kiểm tra : 1.KS: Ngô Văn Nhượng - Số hiệu kiểm định viên: 461/KĐV-LĐTĐBXH
2.KS: Nguyễn Văn Lâm - Số hiệu kiểm định viên: Kỹ thuật viên
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
Phương pháp đo : Phương pháp đo 3 cực theo sơ đồ máy đo.
Thiết bị đo kiểm tra : EARTH TEST MODEL 4105A; KYORITSU – Nhật Bản.
Thời gian kiểm tra : Ngày 06 / 05 / 2023
Điều kiện môi trường kiểm tra : Trời nắng, đất ẩm.

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA:

STT	VỊ TRÍ KIỂM TRA	R_D (Ω)	ĐÁNH GIÁ R_D (Ω) ≤ 10
1	Hệ thống chống sét tòa nhà. Điểm đo tầng hầm	1,57	Đạt

- R_D : Giá trị điện trở trung bình của các lượt đo.

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


2.1 Kết luận:

- Trị số điện trở nổi đất của hệ thống tiếp đất trên tại thời điểm đo: **Đạt yêu cầu**

2.2 Kiến nghị:

- Thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống và thực hiện đầy đủ các quy định PCCC.
- Thời gian kiểm tra lần tới: **06 / 05 / 2024**

KIỂM ĐỊNH VIÊN

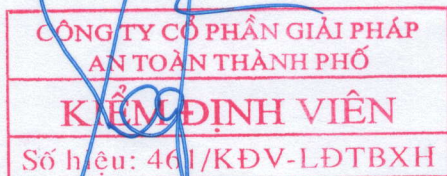

KS. Ngô Văn Nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP
AN TOÀN THÀNH PHỐ
PHÓ GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Sơn